

TE DE ZONAGE
SAINISSEMENT
AUX PLUVIALES

NE DE FROUVILLE

au d'Endes Vincent RUBY
. Avenue Blaise PASCAL
MOISSY-CRAMAYEL Cedex
Tél : 01.64.13.31.50
Fax : 01.64.13.31.51

Echelle : 1/2000

Modification	Date	Vice directeur	Vice coordinateur
1ère édition	01/12/2005	S.P.	E.P.

LEGENDE

de commune



ONTRAINTES FAIBLES

sés où les eaux pluviales devront-être
celle de manière préférentielle.

situées en amont de zones urbanisées
agricoles visant à ne pas favoriser les
s le fond de vallées sont souhaitables.
conserver de préférence afin de limiter
s vers les fonds de vallées.

urant la gestion des eaux pluviales
r d'enquête publique d'assainissement

D'ARRONVILLE

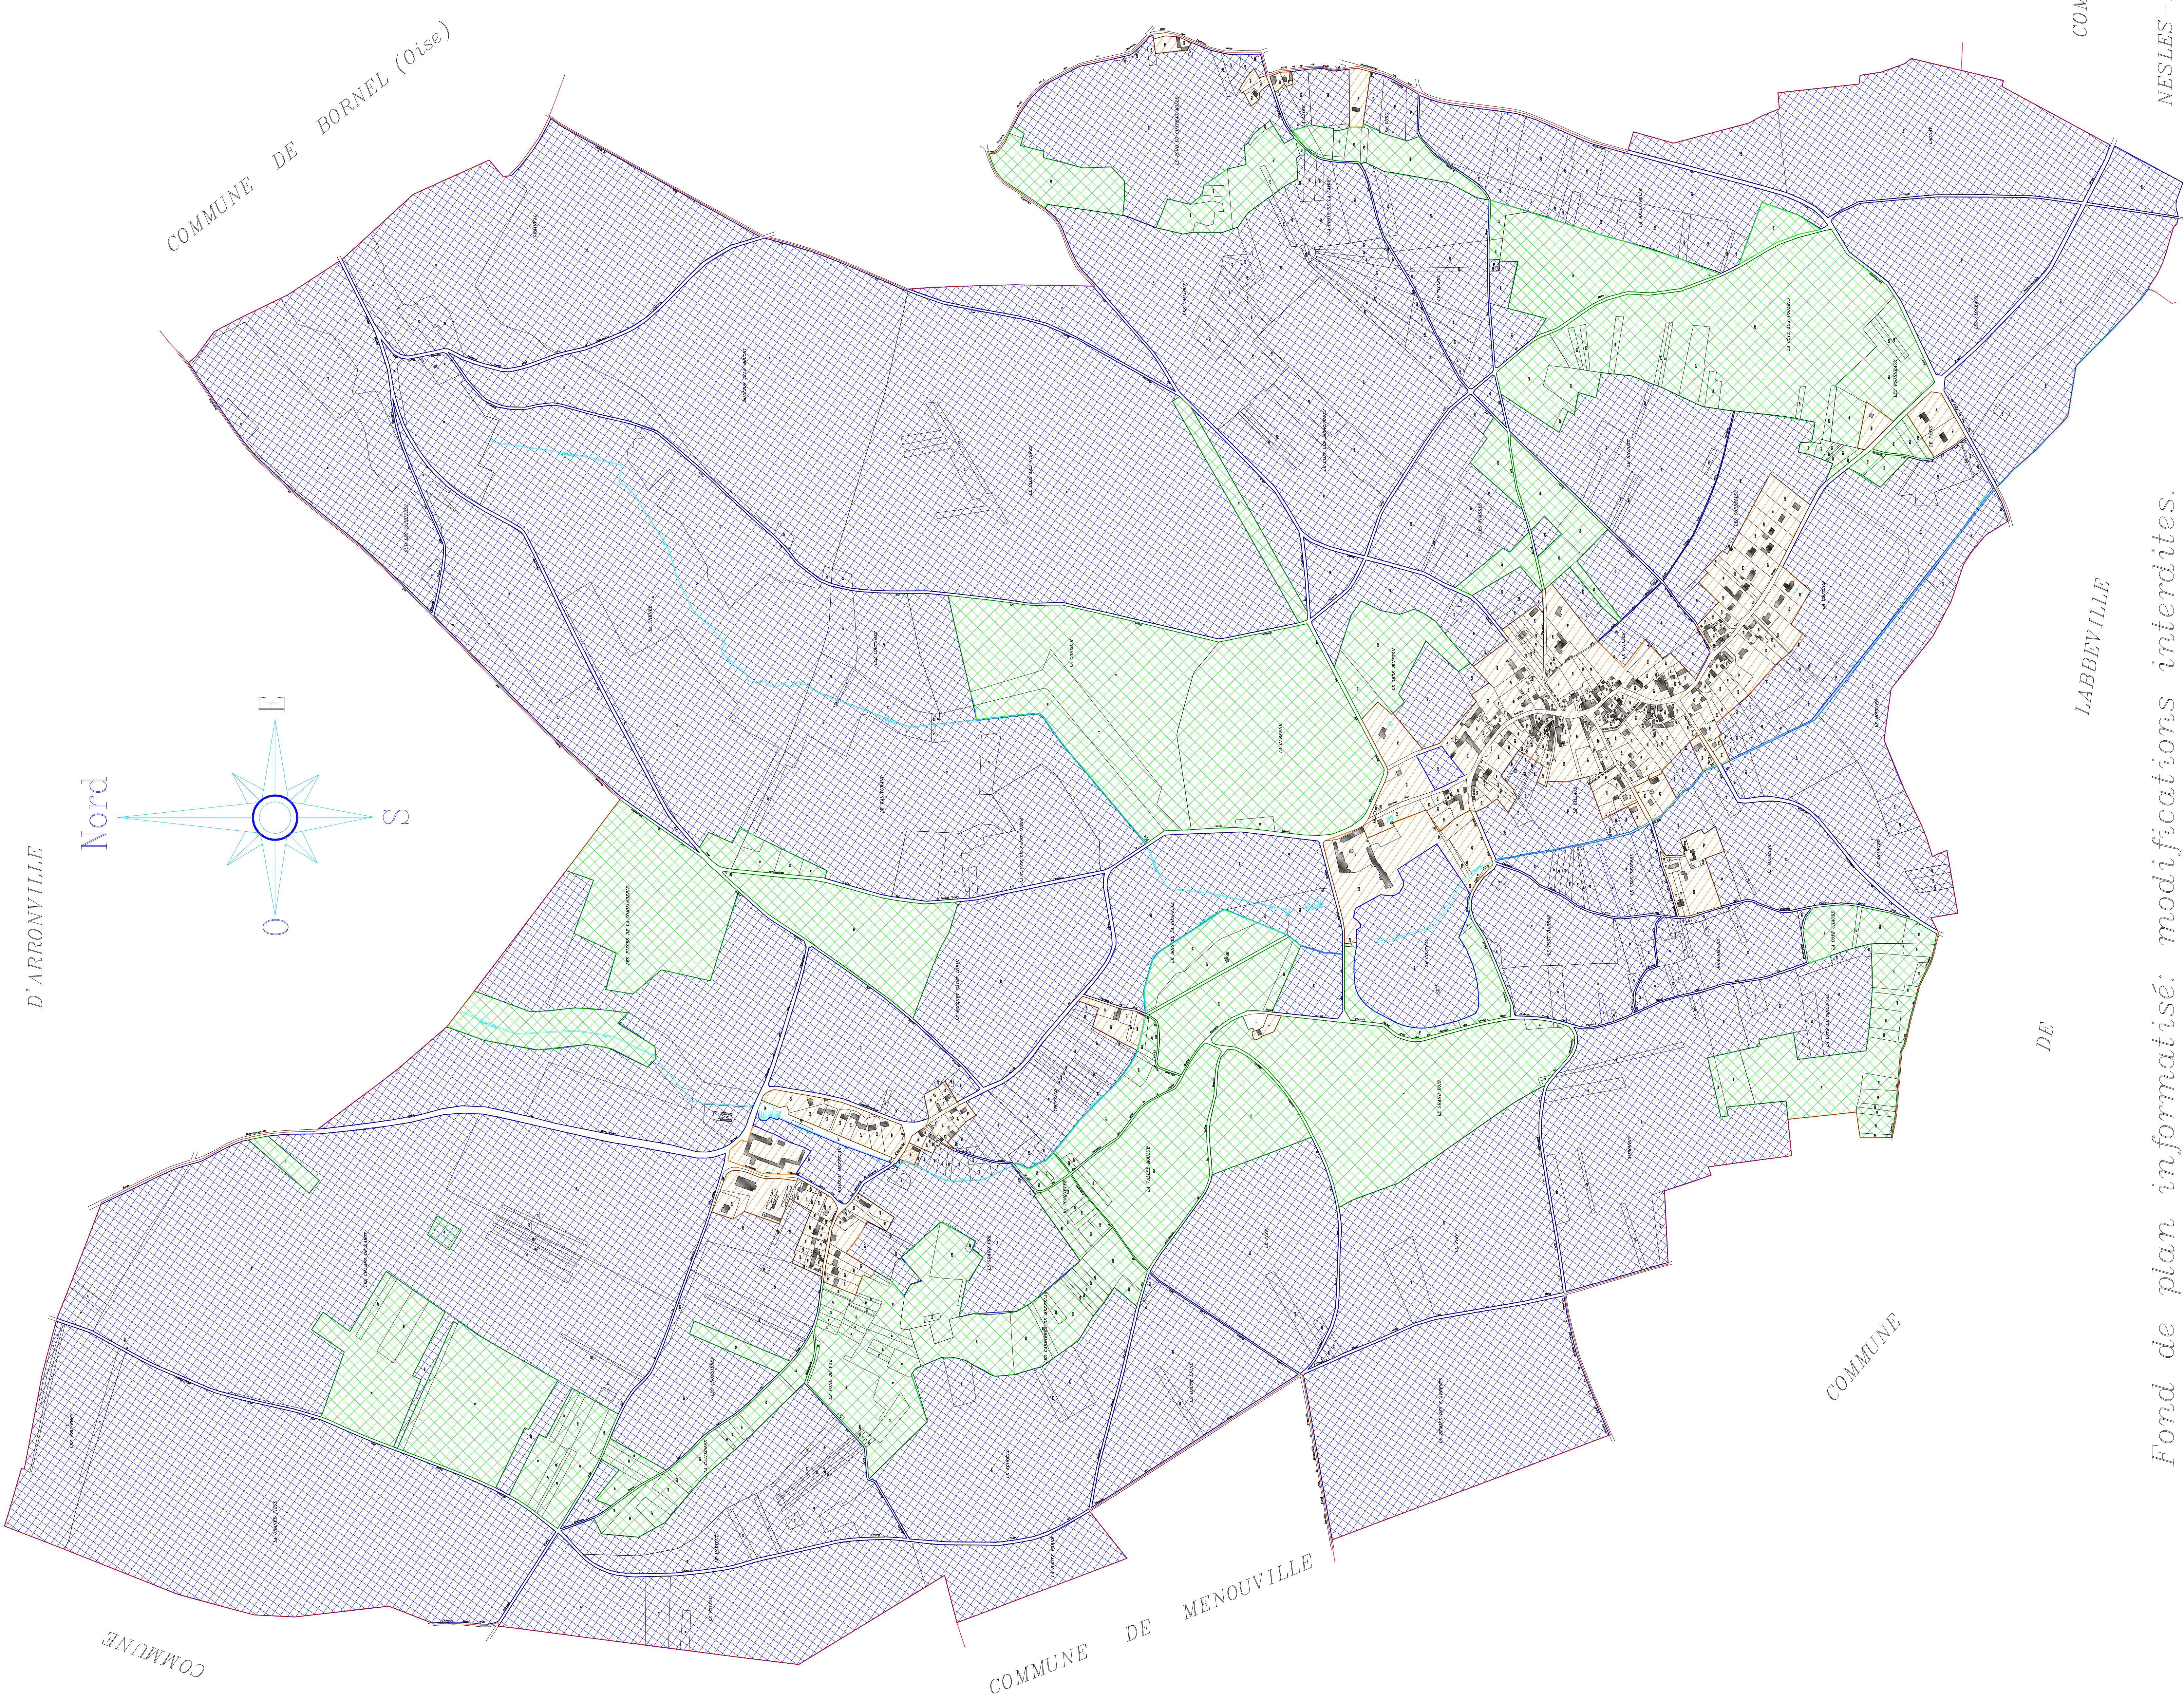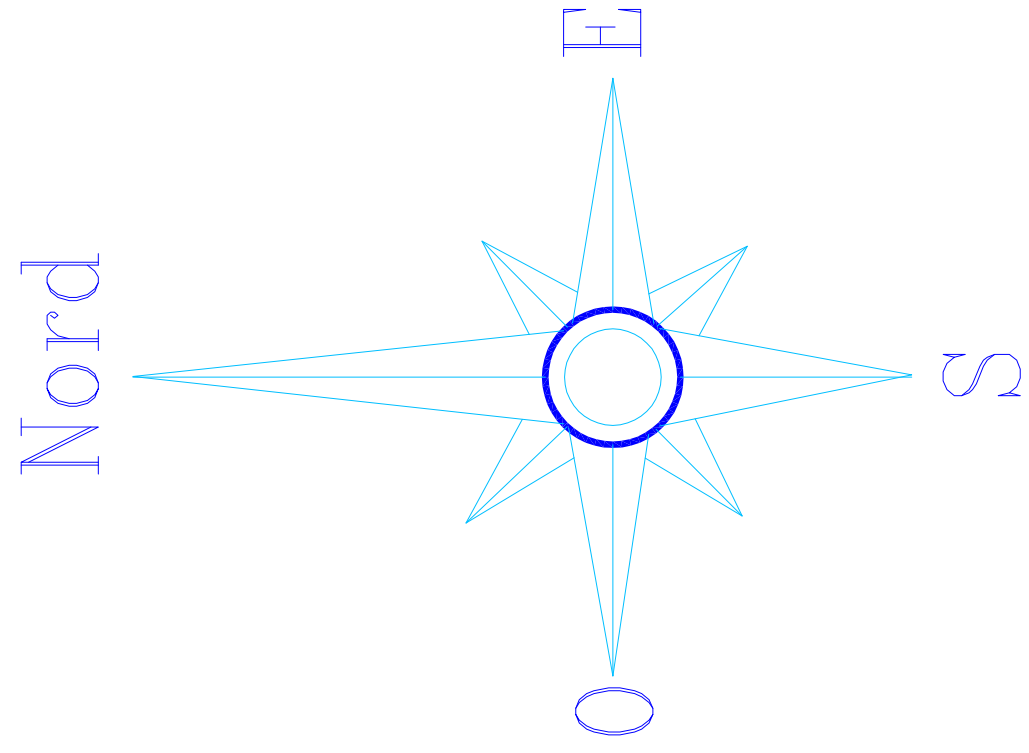

Fond de plan informatisé: modifications interdites.